


## Пример конструкции кабеля КППСЭПКПнг(А)-FRHF-ХЛ, изготавливаемого по ТУ 3581-015-53930360-2013



Кабели для экстремальных условий эксплуатации

Подробнее в каталоге №7, разделы: 3, 4, 6, 7, 18, 19

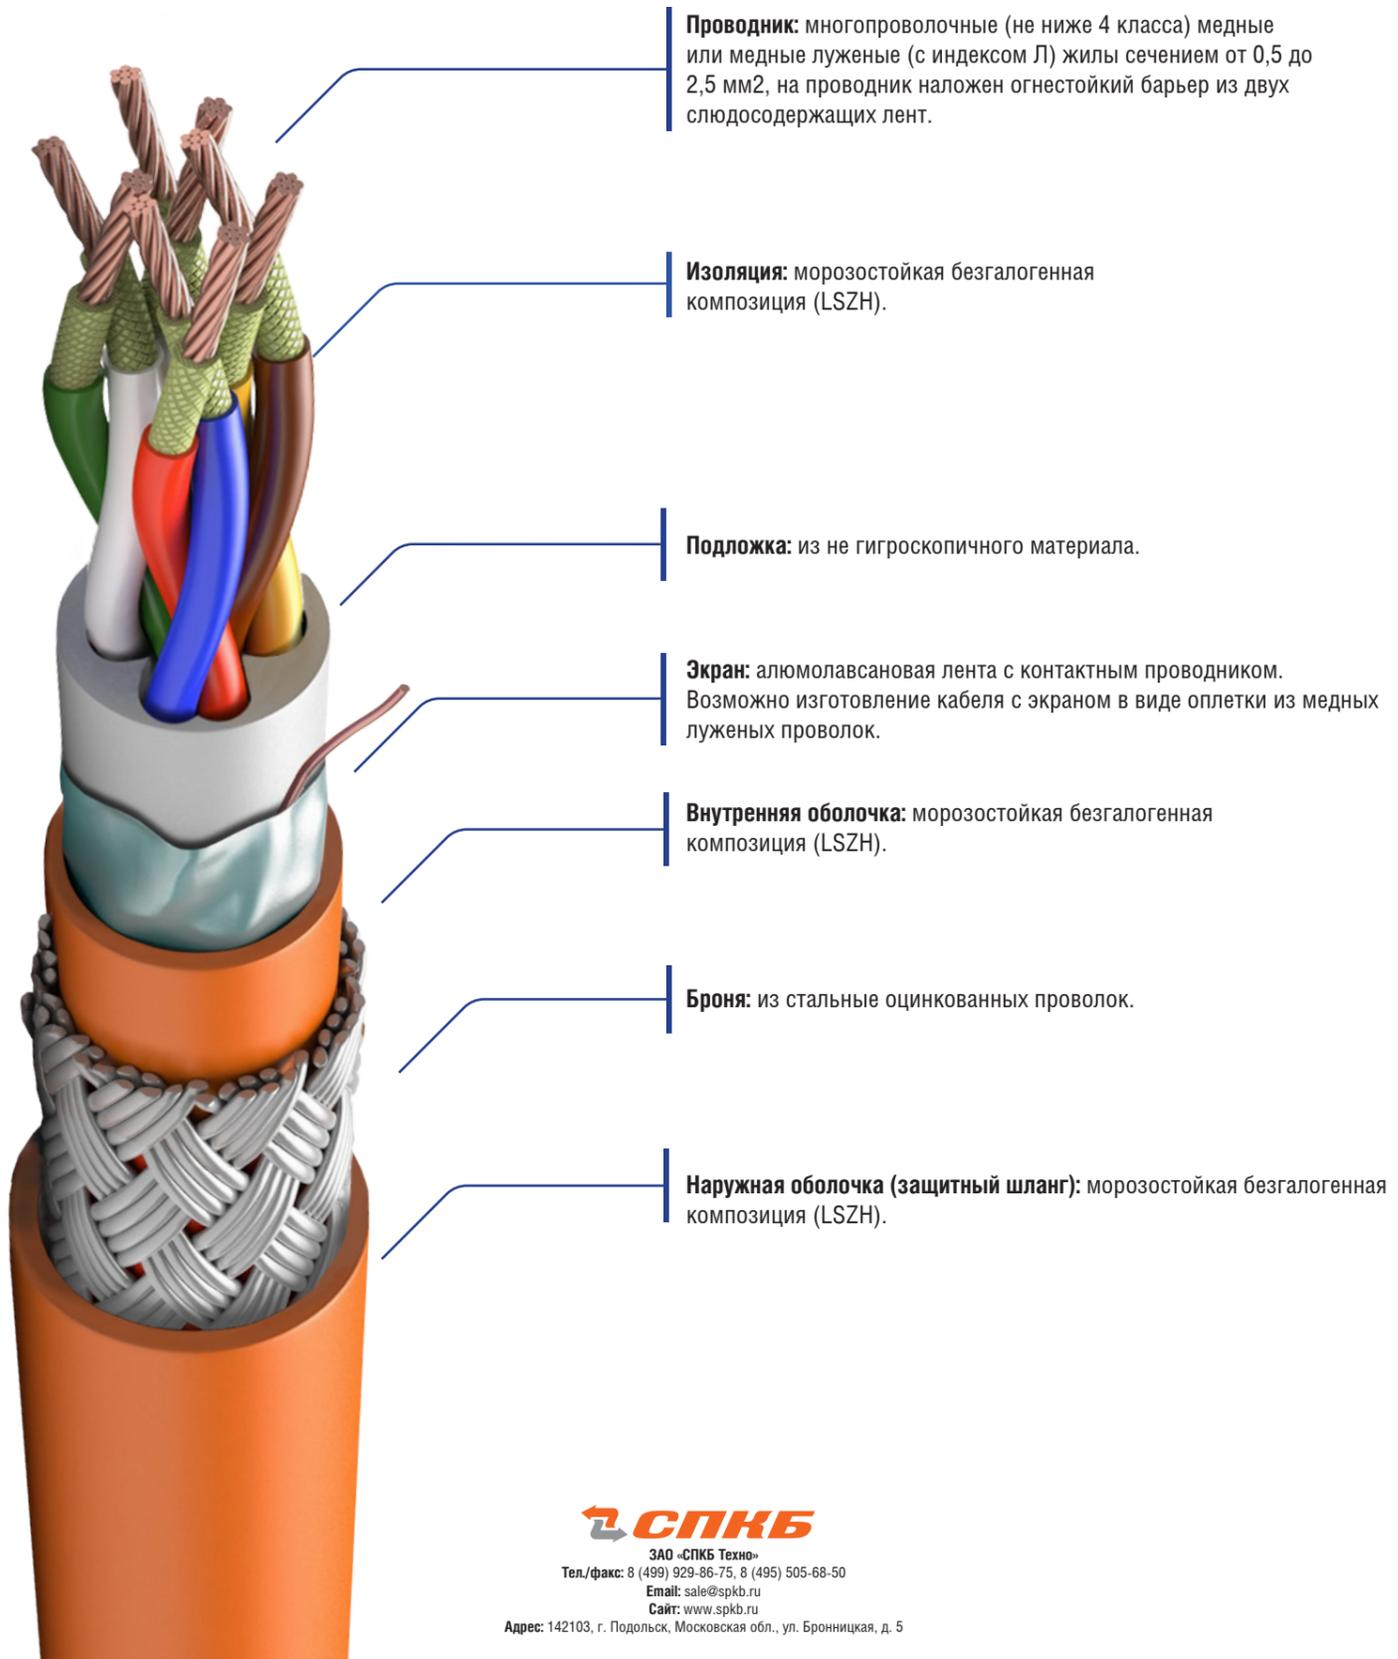

- ▶ Кабели с индексом нг(А)-FRLS-ХЛ и нг(А)-FRHF-ХЛ применяются в холодных климатических условия при воздействии на кабель низких температур.
- ▶ Кабели с индексом нг(А)-FRHF-МС применяются в условиях прямого постоянного воздействия минеральных масел и бензина на оболочку кабеля. Испытаны в течение 24 часов при температуре 100 °С.



ЗАО «СПКБ Техно»  
Тел./факс: 8 (499) 929-86-75, 8 (495) 505-68-50  
Email: sale@spkb.ru  
Сайт: www.spkb.ru

Адрес: 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Бронницкая, д. 5

